



Tvar 2.NP - Nový stav

Pôdorys, M 1 : 50




REZ 201 - 201

Rez, M 1 : 50

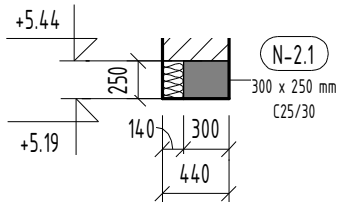


REZ 202 - 202

Rez, M 1 : 50




REZ 203 - 203

Rez, M 1 : 50




REZ 204 - 204

Rez, M 1 : 50



REZ 205 - 205

Rez, M 1 : 50



REZ 206 - 206

Rez, M 1 : 50

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PREKLADOV 2.NP

POZÍCIA	POČET	PRIEREZ	DĹŽKA (mm)	MATERIÁL	HMOTNOSŤ JEDNEHO PRVKU (kg)	HMOTNOSŤ CELKOM (kg)	CELKOM + REZERVA 15 % (kg)
KP-2.01	10	70 x 238 mm	1750	KP 7	66.50	665.04	764.80
KP-2.02	10	70 x 238 mm	2750	KP 7	104.51	1045.06	1201.83
KP-2.03	10	70 x 238 mm	1250	KP 7	47.50	475.03	546.28
KP-2.04	3	70 x 238 mm	2500	KP 7	95.01	285.02	327.78
CELKOM						2470.16	2840.68

LEGENDA MATERIÁLOV

	OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO POROTHERM P10-750, HR.440mm
	VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO POROTHERM P12-800, HR.250mm
	ŽELEZOBETÓN C25/30

LEGENDA ZNAČENIA NOSNÝCH PRVKOV

D-0.X	- STROPNÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ, RESPEKTÍVE PREFABRIKOVANÉ STROPNÉ KONŠTRUKCIE	V-0.X	- VENCE Z VYSTUŽENÉHO BETÓNU
P-1.X	- PREFABRIKOVANÝ PREKLAD	N-0.X	- NOSNÍKY Z VYSTUŽENÉHO BETÓNU

POZNÁMKY


- OTVORY S VEĽKOSŤOU DO 200 mm NIE SÚ ZAKRESLENÉ VO VÝKRESE TVARU (POZRI PD ARCHITEKTÚRA, ZTI, ÚK)
- DO DEBNENIA VŠETKYCH PRVKOV, KTORÉ SÚ V KONTAKTE S EXTERIÉROM JE POTREBNÉ PO OBVODE VLOŽIŤ TEPELNÚ IZOLÁCIU PODĽA PROJEKTU ARCHITEKTÚRY
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE, V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ BEZOKLADNE INFORMOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- POZDĺŽNA VYSTUŽ NOSNÍKOV, STIEN A STUŽUJÚCICH VENCOV V ROHOCH A VO VZÁJOMNÝCH STYKOCH MUSÍ BYŤ DOKLADNE NAVŹAJOM PREVIAZANÁ
- ABY SA MINIMALIZovalo ZMRAŠŤOVANIE BETÓNU, MUSIA BYŤ DODRŽANÉ NASLEDUJÚCE OPATRENIA: DODRŽANIE MIN. POMERU w / c (VODA / CEMENT); MIN. OBSAH CEMENTU; POUŽITIE ZMÄČKOVDLA (PRÍPADNE).
- PO VYBETÓNOVANÍ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ OKAMŽITE ZAČAŤ OŠETROVAŤ BETÓN PO DOSTATOČNE DĽHÚ DOBU (OŠETROVANIE PROTI VYSYCHANIU, OŠETROVANIE PROTI OCHLADZOVANIU)
- PEVNOSTNÁ TRIEDA BETÓNU A STUPNE VPLYVU PROSTREDIA SÚ ŠPECIFIKOVANÉ V PRÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH VÝKRESOCH VYSTUŽE

-PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ RIADIŤ SA POKYNNMI UVEDENÝMI V TECHNICKEJ SPRÁVE
-ZHOTOVITEL JE POVINNÝ SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE A V PRÍPADE ZISTENÝCH NEZROVNALOSTÍ JE POVINNÝ BEZOKLADNE INFORMOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
-AK SA VÝROBOK ZMENÍ, DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ POSKYTNÚŤ DŮKAZ O ROVNOCENNOSTI A VYTVORIŤ PLÁN NA SCHVÁLENIE ZMENY NA VLASTNÉ NÁKLADY

POUŽITÉ MATERIÁLY

NAVRHNUŤE PODĽA EC2, EC6

BETÓN EN 206-1 - C25/30 - XC1 (SK) - CI 0,4 - Dmax 16 - S3
BETONÁRSKA OCEĽ EN 10080 - B500B
TEHLIARSKÉ MUROVACIE PRVKY EN 711-1 - KATEGÓRIA I.
P10-750 - OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO HR. 440 mm
P12-800 - VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO HR. 250 mm
MALTA NA MUROVANIE S TENKÝMI ŠPÁRAMI EN 998-2 - M10-1500

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. MARTIN KUBANDA		INDEX ZMENY	POPIS ZMENY	DÁTUM	VYKONAL	PODPIS
Projekt pre realizáciu stavby						
+0,00 = Horná hrana podkladného betónu						
AUTOR PROJEKTU, HAP		Ing. Arch. Pavol Kupec		Ing. MARTIN KUBANDA STATIKA STAVIEB Hviezdoslavova 267/104 976 67 Závacká nad Hronom Mobil: +421 905 436 810 Mail: kubanda.martin@gmail.com		
HIP PROJEKTU		Ing. Arch. Pavol Kupec				
ZODPOV. PROJEKTANT		Ing. Martin Kubanda				
VYPRACOVAL		Ing. Martin Kubanda				
INVESTOR		Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno				
NÁZOV STAVBY		Rekonštrukcia_Komunitné centrum Zadné Halny		FORMÁT		740x60
MIESTO STAVBY		parc. č.: 5502, 5504/1, k. ú. Brezno, okres Brezno		DÁTUM		04/2018
OBJEKT		SO 01 - KOMUNITNÉ CENTRUM		ČÍSLO ZÁKAZKY		18_004
				ČASŤ - PROFESIA		E1.2 STATIKA
NÁZOV VÝKRESU		Výkres tvaru 2.NP - Nový stav		MIERKA		1:50
				ČÍSLO VÝKRESU		T-06